MKPL

19 G 1

MONOBLOC

Rev.10 13.05.13 Rr

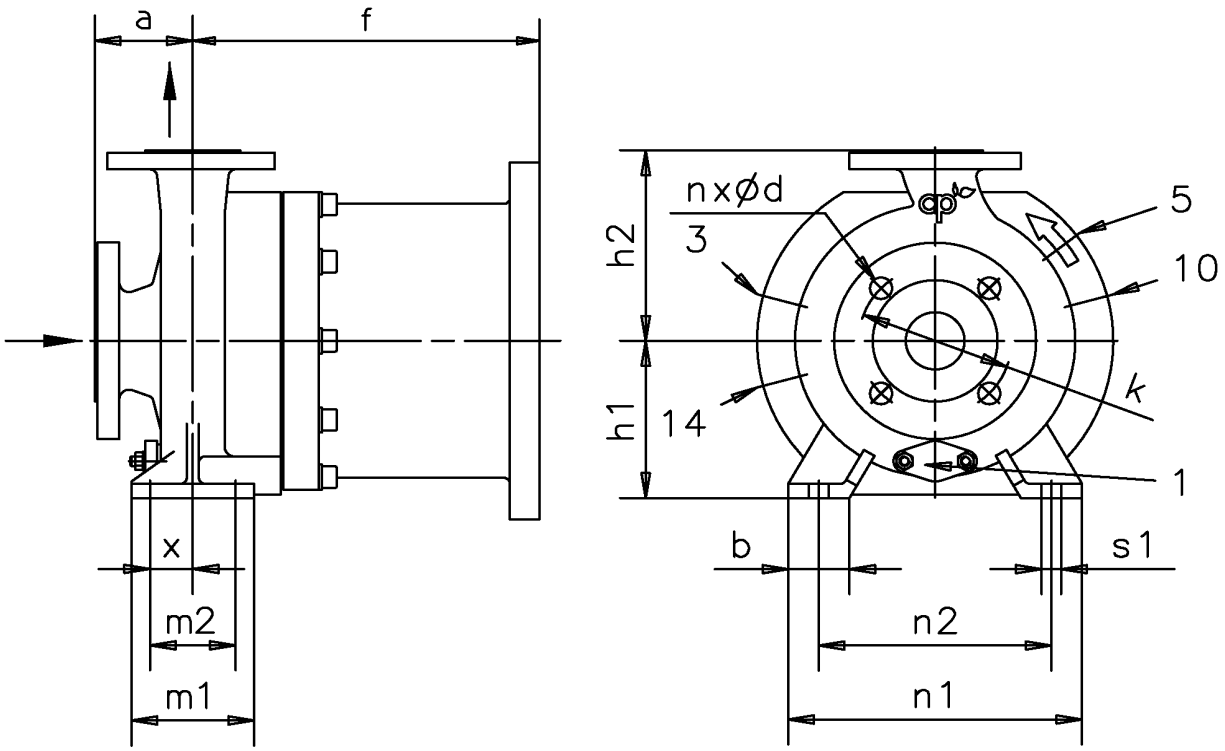

BRIDES EN 1092-2 / 21 B / PN16, ANSI-CONNEXIONS RETOUCHEES

DIMENSIONS EN [mm]

TYPE	DIMENSIONS DE LA BRIDE						DIM. DE LA POMPE				IMPLANTATION						POIDS
		ASP			REF		a	f	h1	h2	b	m1	m2	n1	n2	s1 POUR	[kg]
	DN	k	nxØd	DN	k	nxØd										VIS	
25-25-160	25	85	4x14	25	85	4xM12	80	f*	132	160	50	100	70	240	190	M12	85
50-32-160	50	125	4x18	32	100	4xM16	80	f*	132	160	50	100	70	240	190	M12	90
50-32-200	50	125	4x18	32	100	4xM16	80	320	160	180	50	100	x=35	240	190	M12	140
65-40-160	65	145		40	110	4xM16	80	f*	132	160	50	100	70	240	190	M12	90
65-40-200	65	145		40	110	4xM16	100	320	160	180	50	100	70	265	212	M12	145
50-40-250	50	125	4x18	40	110	4xM16	100	335	180	225	65	125	95	320	250	M12	170
80-50-160	80	160	8x18	50	125	4xM16	100	320	160	180	50	100	70	265	212	M12	145
80-50-200	80	160	8x18	50	125	4xM16	100	320	160	200	50	100	70	265	212	M12	150
80-50-250	80	160	8x18	50	125	4x18	125	335	180	225	65	125	95	320	250	M12	180
100-65-160	100	180	8x18	65	145		100	335	160	200	65	125	95	280	212	M12	160
100-80-200	100	180	8xM16	80	160	8xM16	100	335	180	225	65	125	95	320	250	M12	175
100-80-250	100	180	8x18	80	160	8x18	125	335	200	250	80	160	120	345	280	M16	185
150-125-315	150	240	8x22	125	210	8x22	160	430	280	355	100	200	150	500	400	M20	420

f / TYPE DU MOTEUR

262 / 100+112

f* = 283 / 132

315 / 160+180

	POS	FIL	CONNEXION
X	1	Ø5	VIDANGE
	3	G½	CAPTEUR PT100
	5	G¼	RINCAGE EXTERNE
	10	G½	SURVEILLANCE DE L'ETANCHEITE DE LA GAINE
	14	G½	SURVEILLANCE DE LA GAINE

VALIDITE SI SIGNATURE
DATE
SIGNATURE
CLIENT
NO COMMANDE
POSITION
NO DE CP